


Фактические показатели

Показатели	2015 год
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	162,890
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	6,845
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м ²	0,704
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м ²	6,140
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	601,317
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн	61,936
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн	539,360

И.о. Главного инженера Вагонного участка Саратов-Пассажи́рский

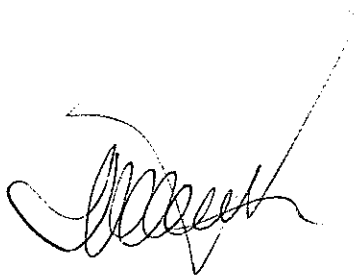

Н.Н.Молгачева